


Nom, adresse
et coordonnées
administratives
de l'Applicateur
délivrant cette
attestation d'ignifugation

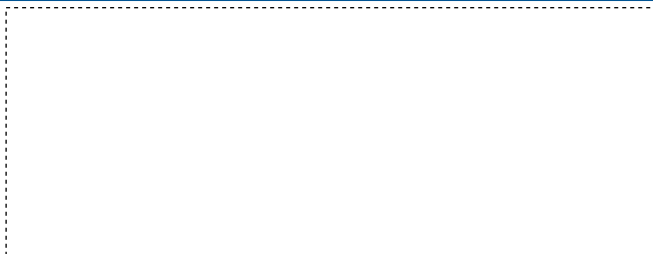

Client	
Adresse	
Tél & Fax	
Interlocuteurs	
Destination des matériaux traités	
Support / Éléments traités	Matériaux rigides ou rendus tels d'une épaisseur \leq à 5 mm
	Matériaux souples d'une épaisseur \leq à 5 mm
	Matériaux rigides ou rendus tels et matériaux souples d'une épaisseur $>$ à 5 mm
Nature du (des) matériau (x)	Bois Tissus naturels
	Carton Tissus synthétiques
	Végétaux Autres
Descriptif exact	
Surface (s) / Nombre d'éléments	
Produit ou procédés utilisé	
Fabricant du produit	
Référence produit ignifuge	
N°. de lot de fabrication	
Procédé(s) utilisé(s)	
Quantité de produit utilisé	
Observations	Pas de permanence aux intempéries, ni au lavage
	*** Le matériau traité peut être utilisé quand le classement M ... est requis ***
	<p>L'Applicateur soussigné, atteste que les supports et/ou éléments faisant l'objet du présent document ont été ignifugés conformément à la législation et règlement en vigueur dans les conditions techniques imposées par le Fabricant conformément aux règles de l'art. L'Applicateur remplit cette attestation sous sa responsabilité. Le contrôle exercé par les Commissions de Sécurité ne dégage pas l'Applicateur des responsabilités qui lui incombent personnellement.</p>

Lieu et date de l'opération

Nom du Signataire

Fait à :

Pour l'Applicateur :

Date :



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

Laboratoire d'essais feu

10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

N° **CM - 17 - P - 064**

Page

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 17 juillet 2017

Matériau présenté par : **PROTECFLAM**
31 rue de l'étoile du Matin

44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : **HYDROFLAM® TN 12**

Description sommaire:

Type Tissé

Composition 100% Coton

Masse surfacique 140g/m²

Coloris Blanc

Type d'ignifugation Hydroflam® TN12 par aspersion - 30% masse du support

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Vieillessement accéléré en enceinte climatique

Classement : **MI**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien : Non lavable à l'eau et non nettoyable

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 17-0226-1381 /
FE 17-0226-1382

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.


NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

Champs-sur-Marne, le mardi 3 octobre 2017

Technicienne d'essais
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE

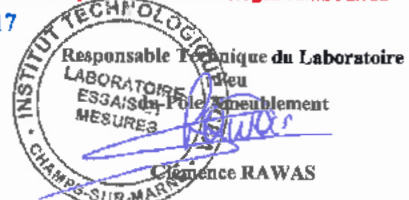

Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80



INSTITUT TECHNOLOGIQUE

INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA

Laboratoire d'essais feu
10 rue Galilée - 77420 Champs-sur-Marne

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire
JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page:

N° **CM - 17 - P - 065**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 17 juillet 2017

Matériau présenté par : **PROTECFLAM**
31 rue de l'étoile du Matin

44600 ST NAZAIRE

Marque commerciale : **HYDROFLAM® TN 12**

Description sommaire:

Type Tissé

Composition 100% Lin

Masse surfacique 140g/m²

Coloris Blanc

Type d'ignifugation Hydroflam® TN12 par aspersion - 30% masse du support

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Vieillessement accéléré en enceinte climatique

Classement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilages, rideaux, ... Conditions d'entretien : Non lavable à l'eau et non nettoyable

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le(s) rapport(s) d'essais N° : FE 17-0226-1385 /
FE 17-0226-1386

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s). Ces conclusions ne portent que sur les performances de résistance / réaction au feu de l'élément objet du présent procès verbal de classement. Elles ne préjugent, en aucun cas, des autres performances liées à son incorporation à un ouvrage"

"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006) concernant les sièges rembourrés"

Champs-sur-Marne, le **mardi 3 octobre 2017**

Technicienne d'essais
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE



Siège social
10 rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél + 33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr
Siret 775 680 903 00132
APE 7219 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Institut technologique FCBA : Forêt, Cellulose, Bois - construction, Ameublement



Protecflam Industries
rue de l'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire
www.protecflam.fr
contact@protecflam.com
+33(0)2 40 90 10 80